


RWA-



# Treppenzentrale THZ

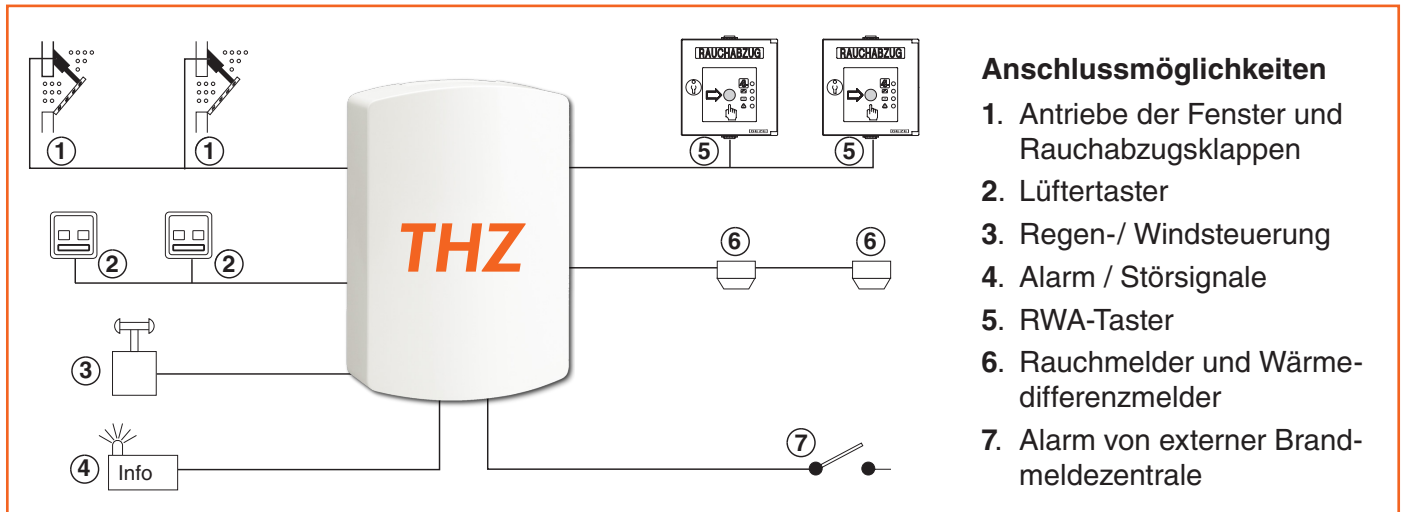

## Anschlussmöglichkeiten

1. Antriebe der Fenster und Rauchabzugsklappen
2. Lüfbertaster
3. Regen-/ Windsteuerung
4. Alarm / Störsignale
5. RWA-Taster
6. Rauchmelder und Wärmedifferenzmelder
7. Alarm von externer Brandmeldezentrale

Mit der Notstromsteuerzentrale THZ präsentiert GEZE eine kompakte und optisch ansprechende Lösung für die sichere Rauchableitung in Treppenzentralen.

Die Zentrale ermöglicht den Anschluss einer kompletten Rauchableitungslösung, bestehend aus mindestens zwei Antrieben, einer Zu- und einer Abluftöffnung.

Durch die hohe Leistungsfähigkeit und die Montagevorteile bietet die THZ ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis.

## Produktmerkmale der Zentrale THZ

- ◆ Ausgangsstrom 3,4 A
- ◆ 3 parametrierbare Meldekontakte: Alarm / Störung / Fenster auf
- ◆ Wetterstation anschließbar ohne Zusatzplatine
- ◆ Reset über externen Kontakt möglich
- ◆ Netzspannung 230 V AC, 50 Hz
- ◆ Ausgangsspannung 24 V  $\pm$ 15%
- ◆ Notstromversorgung mind. 72 Std. über 2x 12 V Akkus
- ◆ Umgebungstemperatur -5°C bis +40°C
- ◆ Austausch einzelner Komponenten (Platine, Netzteil und Akku) möglich
- ◆ Leitungsüberwachung der Alarm- und Antriebslinien
- ◆ Einstellbare Reaktion auf Netzausfall (AUF, ZU oder keine Reaktion)
- ◆ LED-Leuchtanzeige für Betriebs-, Störungs-, und Wartungssignal
- ◆ Kunststoffgehäuse, weiß, Aufputz, Schutzart IP 30
- ◆ Zertifiziert nach DIN EN 12101-10, TÜV- und VdS geprüft

## Anwendungsbereich

- ◆ Für RWA und Lüftung z.B. im Treppenhaus
- ◆ Steuerung elektromotorischer 24 V DC Antriebe für den Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall
- ◆ Steuerung einer kontrollierten natürlichen Lüftung

## Unser Elektro-Service

### Rundum-sorglos-Paket

- nach Wahl -

- ◆ Projektierung
- ◆ Montage
- ◆ Inbetriebnahme
- ◆ Wartung
- ◆ Instandhaltung

*Wir sind Ihr Partner!*

**LOESCH Tronic GmbH**

[Anfrageformular umseitig >>](#)

**JA**, wir planen ein RWA-Projekt.

Bitte kontaktieren Sie uns.

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Internet \_\_\_\_\_

Projekt \_\_\_\_\_

Info \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fax an **04016 707-35 | 0351 45147-30 | 089 484030**

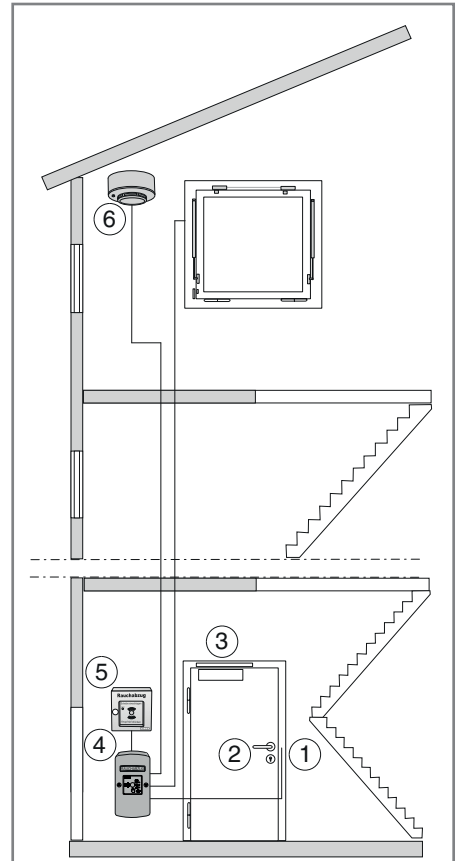

## RWA-Beispielanlage

folgende Komponenten sind erforderlich:

### im Schlossbereich

1. Elektro-Türöffner A5000--E
2. Türschloss und Türdrücker

### am Türsturz

3. Türschließer TS 4000, TS 4000 EFS oder TS 5000 in Sondermontage

### im Bereich der Tür oder in einem Nebenraum

4. Notstromsteuerzentrale THZ

### im Treppenhaus

5. RWA-Taster FT4 zur Alarmlösung (Anzahl und Anordnung entsprechend der Baubehörde)
6. Ein oder mehrere Rauchmelder und / oder Wärmemelder (Deckenmontage) zur automatischen Auslösung